



ABC-CHZB

STANDARD AVLUFTS/UTELUFTSHUV
2020-03

Produktblad | Montage | Miljö | Underhåll



ABC-CHZB

STANDARD AVLUFTS/UTELUFTSHUV

Tips!

Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över för att undvika kondensproblem.



A-klass

Avluft B-version

ANVÄNDNING

ABC-CHZB är en kombihuv med avluftsriktning uppåt, för komfortventilation. Förbättrad modell med lägre tryckfall.

VATTENAVSKILJNING

Vattenavskiljning klass A enligt EN 13030:2001 på avluftsdelen.

UTFÖRANDE

ABC-CHZB prelackproduceras i abc-Garantiplåt med 25 års färgbeläggningssgaranti för korrosivitetsklass C4. abc-Garantiplåt finns i 12 kulörer som följer byggplåtens standardkulörer. ABC-CHZB har ett tryckavlastningsspjäll som öppnas vid större luftflöde och samtidigt sjunker totaltryckfallet i huven. Uteluftdelen är skyddad under

huvens takkåpa och är försedd med ett smådjurssäkert trådnätsgaller. Lyftöglor är standard från och med storlek 800.

SKÖTSEL/UNDERHÅLL

Kontrollera behov av rengöring en gång per år. Medryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

EXEMPEL BESKRIVNINGSTEXT

VVS AMA
QMB.2/QMF.2

Avluftshuv/Uteluftshuv

ABC-CHZB av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Storlek 800. Utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4. Kulör enligt kulörkarta eller arkitekts anvisning.


TILLBEHÖR



Takgenomföring ABC-TGC i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd 800 mm.



Takgenomföring ljuddämpande ABC-TGCLD i motsvarande EI 30 alt EI 60 utförande. Standardlängd 800 mm.



Backspjäll ABC-BSC




Bottenanslutning cirkulär ABC-ÖGC



Bottenanslutning rektangulär ABC-BANSC

MÅTT

Storlek CHZB	Vikt kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Storlek ABC-TGC EI-30 ¹
800	90	2000	1000	950	2700	1700	800
1000	110	2400	1200	950	3100	1900	1000
1200	160	2800	1400	1050	3500	2100	1200
1400	200	3200	1600	1400	4000	2400	1400
1600	480	3600	1800	1600	4300	2500	1600

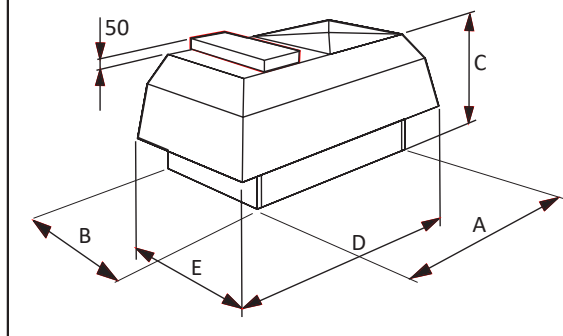


¹ Isolering motsvarande brandteknisk klass EI30.


DIMENSIONERING

Angivna data är riktvärden

CHZB UTELUFT

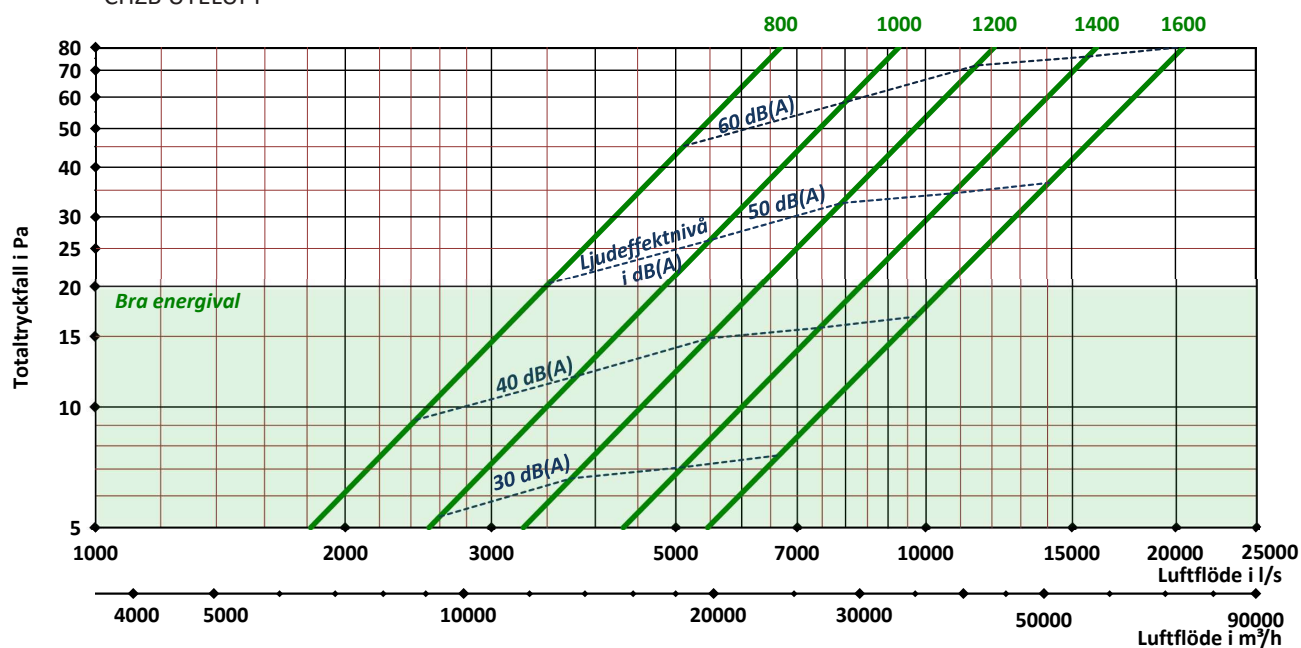

CHZB AVLUFV

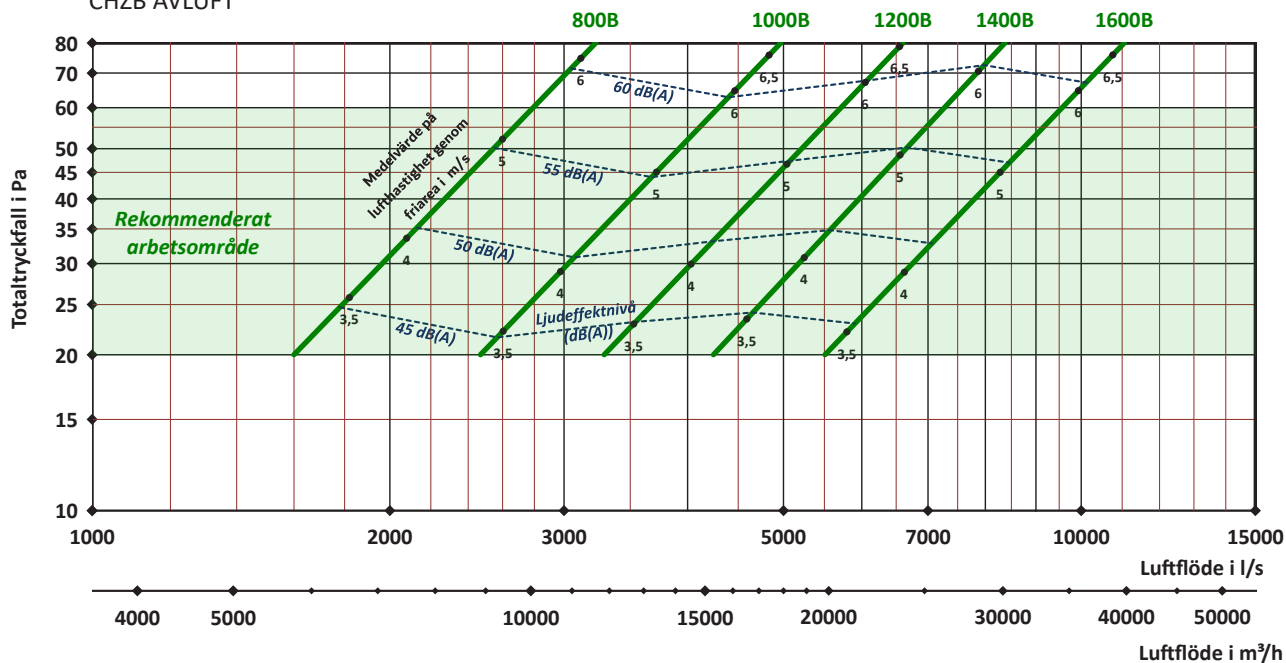

Ljud- och tryckmätningar utförda av
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Monteringsanvisning rektangulär huv






1. ABC:s huvar är tillverkade för montering på någon typ av takgenomföring, antingen ABC-TG, TGC,TGLD eller på befintlig genomföring/sarg. Som tillbehör för avluftshuvarna finns ett kallrasskydd/backspjäll, ABC-BS, som monteras mellan huv och takgenomföring. Backspjället förs ner i takgenomföringen, och fästes med montage/plåtskruv ovanför stopplisten i backspjället mot genomföringen.

2. ABC:s kvadratiska/rektangulära huvar, avluft/uteluft och kombihuvar är utformade med en kant som träs utanpå takgenomföringen.

Vid montage av kombihuvar var noga med att huven placeras rättvänd – avluft och uteluft över respektive kanal i takgenomföringen.

3. När huven är placerad så dess kant täcker takgenomföringen fästes denna på erforderligt vis, lämpligen med M10 bult och mutter (Beroende på storlek). Fixera huven mot takgenomföringen och borra erforderligt antal hål genom både takgenomföring och huv.

Vid större huvar kan det även rekommenderas att dessa stagas med wire ned mot taket för att klara vindpåfrestningar.

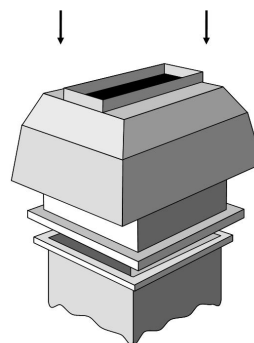

Miljövarudeklaration:

För exakt innehåll av produkten, se aktuell Byggvarudeklaration på hemsidan.



ABC Ventilationsprodukter AB Tel: 033-29 08 80 www.abcvent.se
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående besked. Eftertryck eller kopiering av produktblad utan tillstånd beivras.